




Ispitivač izolacije DT-5500
CAT III 1000 V / za otpore izolacije do 2000 MΩ

Tester izolacije DT-5500 mjeri otpor izolacije do max. 2000 MΩ (pri pomoćnim naponima od 250, 500 i 1000 V). Dodatno, uređaj sadrži mjernu funkciju za istosmjerni i izmjenični napon do max. 750 V / 1000 V i otpora do max. 2 kΩ. Ispitivač provodljivosti za zvučnim signalom je također integriran. Mjerne vrijednosti se pritiskom na tipku mogu zadržati. Uređaj odgovara normi DIN 57 411 dio 1/ VDE 0411 dio 1, ispunjava zaštitne mjere za elektronske mjerne uređaje (IEC1010-1) i DIN VDE 0413 (mjeraci izolacije). Ispitivač izolacije se isporučuje sa kalibracijskim protokolom proizvođača. Opcionalno: uređaj možemo isporučiti sa laboratorijskom kalibracijom i ISO-certifikatom (kod narudžbe uređaja ili kod npr. godišnje rekaliibracije).

- ispunjava norme IEC1010-1, CAT III 1000 V
- veliki dualni display sa pozadinskim osvjetljenjem
- pojedinačno ili kontinuirano mjerenje (odabirljivo preko "LOCK"-tipke)
- prikaz prekoračenja i statusa baterije
- automatsko samoisključenje za uštedu baterije
- isporučuje se kompletno u kovčegu
- ISO-kalibracija (opcionalno)

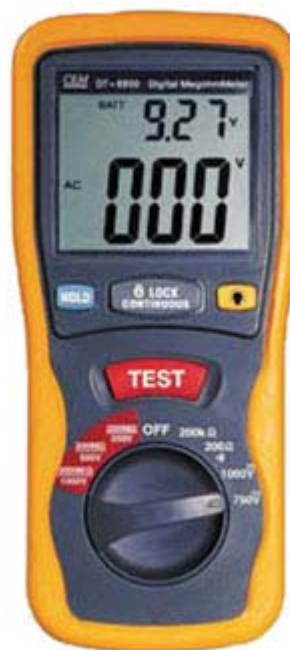



Ispitivač izolacije DT-5500

Tehničke specifikacije

Mjerna područja	AC-napon DC-napon Otpor Otpor izolacije	0 ... 750 V 0 ... 1000 V 0 ... 200 Ω / 200 ... 2000 Ω 0 ... 200 MΩ / 200 ... 2000 MΩ
Rezolucija	AC-napon DC-napon Otpor Otpor izolacije	1 V 1 V 0,1 Ω / 1 Ω 100 kΩ ... 1 MΩ
Točnost	AC-napon DC-napon Otpor Otpor izolacije	±1,2 % ±10 digita ±0,8 % ± 3 digita ±1,0 % ± 2 digita ±3,5 % ± 5 digita
Ispitni naponi		250 V - 200 MΩ 500 V - 200 MΩ 1000 V - 2000 MΩ

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



Ispitivanje provodljivosti	Zujalica: $\leq 40 \Omega$, ispitna struja $\leq 200 \text{ mA}$
Napajanje	6 x 1,5 V AA baterije
Radni uvjeti	0 ... 40 °C / <80 % r.H.
Dimenzije	200 mm x 92 mm x 50 mm
Masa	700 g
Norme	IEC10101, CAT III 1000 V
Opseg isporuke 1 x Ispitivač izolacije DT-5500, 1 set ispitnih vezica, 1 klemica na kabelu 1 m, 6 x baterije, 1 x narukvica, uputstvo i kovčeg (kao što je prikazano na slici pored)	
Opcionalni pribor - ISO kalibracijski certifikat (za pogone koji ispitivač izolacije žele unijeti u svoj ISO-program bilo kod kupnje ili za godišnju rekalkibraciju. Certifikacija prema ISO sadrži laboratorijsku kalibraciju uklj. ispitni protokol sa svim vrijednostima.	

Cjenik:



Mjerač izolacije DT-5500

Mjerač izolacije za otpore do 2000 M Ω

Artikl broj: DT-5500

Cijena bez PDVa.: **113,50 EUR**



Kalibracijski certifikat za mjerač izolacije

ISO-kalibracijski certifikat za jedan digitalni mjerač izolacije,

često potreban za Vaš ISO 9000

Artikl broj: CAL-5500

Cijena bez PDVa.: **127,00 EUR**

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-525 252 Fax: +385-(0)44-525 259	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Derviša Numića 50 BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446